

たんば ささやまの水道・下水道



水道管更新工事

私たちの生活に欠かせない水道施設は近年、経年劣化が進んでいます。丹波篠山市では、常時水を送り続けられるように、老朽化した水道管の更新工事を行っています。令和3年度では、西紀・丹南地区の一部で、40年以上経過した水道管、約1.8kmを更新しました。新しい水道管は強度や柔軟性に優れ、地震にも強い構造になっています。今後も計画的に更新工事を行って、安全な水道水を皆さんにお届けします。

下水道の上手な使い方

快適な生活環境をつくるには、施設の維持管理がとても重要です。下水道管が詰まると排水口や汚水マス、マンホールから汚水があふれだし、周辺環境が不衛生になります。下水道の使用にあたり、皆さんのご協力をよろしくお願ひします。

台所

○食用廃油(天ぷら油、サラダ油)は新聞紙や布きれなどにしみ込ませるか、凝固剤で固めて燃えるごみに出すようにして、下水道には流さないでください。

○調理くずや食べ残しなどの生ごみは燃えるごみに出してください。い。可能であれば肥料として活用ください。




トイレ

○し尿以外は流せません。新聞紙、タバコ、紙オムツ、タオル、ガ

ム、ナイロン、ビニール、避妊具、生理用品などの異物は流せません。

○必ず水に溶けるトイレレットペーパーを使用してください。ティッシュペーパーは流せません。



洗濯・洗面所

○洗濯はリンを含まない洗剤や石鹸を使ってください。洗剤は使用量を守ってください。

○排水口から髪の毛やヘアピン、キャップ類、紙切れなどが流入しないようにしてください。



その他

○農薬などの薬品は流せません。下水処理に欠かすことのできない微生物に有害であり、処理能力の低下や停止を招きます。

停電時のお願い

〜電気で動く機械〜

汚水は下水道管を流れ、下水処理場に集められます。多くは勾配を利用して自然に流れていきますが、勾配が足りなかったり、逆に勾配がついている所にはマンホールポンプと呼ばれる汚水を送り出すポンプが設置されており、停電するとポンプが動かなくなり、ます。停電時に多くの汚水が流れるとマンホールポンプの所から汚水が先へ流れず、地表等に汚水があふれることがあります。

長時間停電が続く際は、下水の利用(トイレ・台所等)を控えていただきますようお願いいたします。※特に浴槽の水は流さないでください。



マンホールカードを配布しています

下水道についての理

解を深めていただくきっかけとして、デザインマンホールの蓋が描かれたカードを配布しています。配布しているカードは1種類で、デザインマンホールの蓋は市内に設置されているものです。

配布場所 丹波篠山市役所 本庁舎2階 経営企画課

配布時間 開庁日の8時30分から17時15分まで

詳しくは丹波篠山市のホームページで確認できます。

↓マンホールカードを配布しています！



令和4年
7月21日発行

【発行・編集】丹波篠山市上下水道部
〒669-1239 兵庫県丹波篠山市北新町41番地

FAX TEL

079・552・5094
079・552・5097



下水道についてどのくらいご存じでしょうか。市内の小学校4年生を対象に行っている水道の出前授業で受けた質問です。

①川の水から飲める水になるまで何時間かかるの？

②市内の水道管の距離は何km？

③大人1人が1日で使用する水道水ってどのくらい？

④カルキ臭(消毒臭)がするのなぜ？

⑤水道水1ℓつくるのにいくらかかるの？

料金のお支払い・各種手続きは料金コーナーで ☎ 552-1701

株式会社ファノバ神戸営業所に事業委託しています




上下水道管路の主要な水管橋の点検を実施しました。

令和3年10月3日に和歌山市で発生した水管橋崩落事故を受け、令和3年10～12月にかけて丹波篠山市内の上下水道管路の主要な水管橋127箇所を目視点検を実施しました。上水道67箇所、下水道60箇所を点検した結果、上水道では、錆などにより修繕が必要な水管橋が3箇所あり2箇所の修繕が完了し、残りの1箇所については修繕対応中です。また、下水道では修繕の必要な不具合箇所は確認されませんでした。



水道装置管理区分図

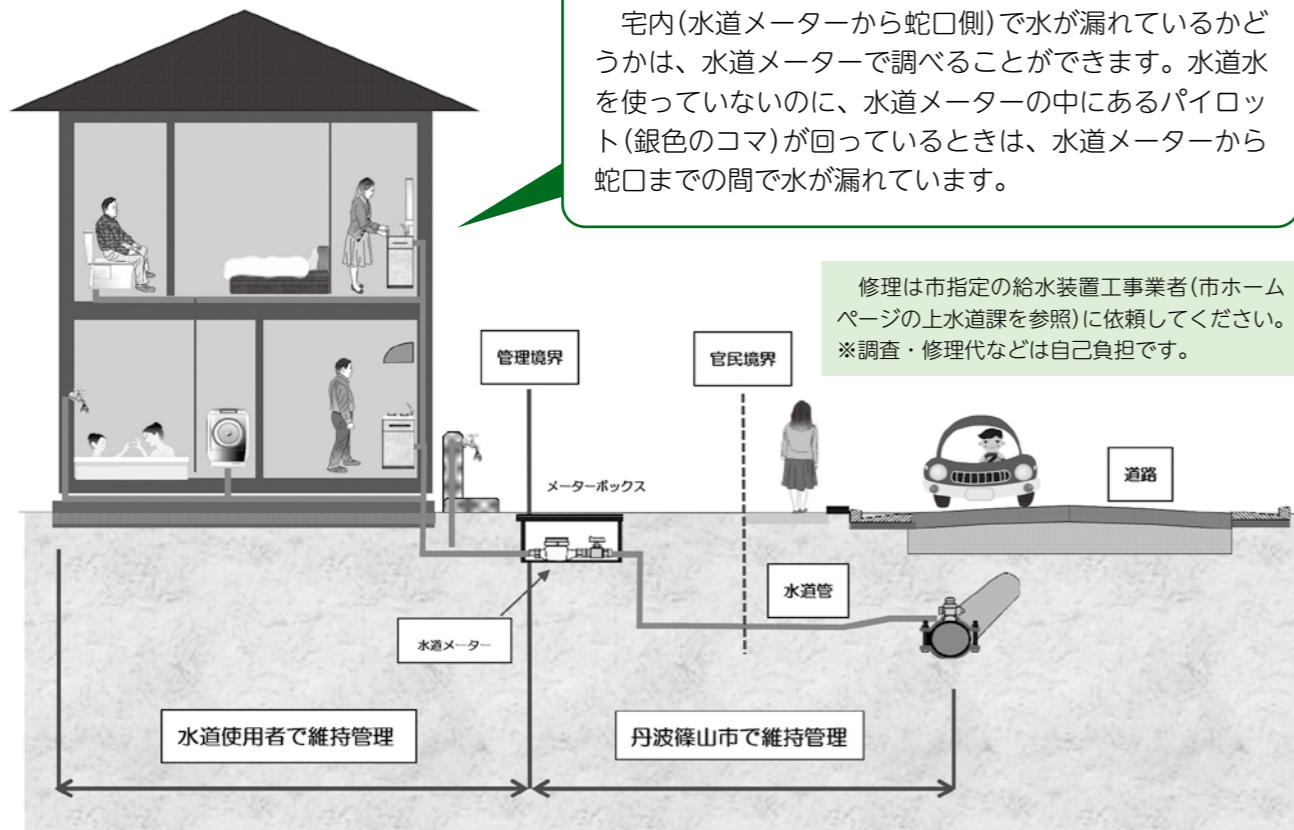

宅内漏水早期発見のために

宅内(水道メーターから蛇口側)で水が漏れているかどうかは、水道メーターで調べることができます。水道水を使っていないのに、水道メーターの中にあるパイロット(銀色のコマ)が回っているときは、水道メーターから蛇口までの間で水が漏れています。

表紙の答え


- ①西新町浄水場の場合、約6時間かかります。
- ②市が所有している水道管は約665kmあります(令和2年度末)。

- ③約300ℓです。お風呂に一番水を使います。
- ④法律で定められた殺菌用の塩素の匂い입니다。
- ⑤1ℓあたり約0.4円です。


水道事業

令和4年度予算をお知らせします
安心・安全な水道水を安定してお届けするため、更新工事を主にしています。水道水を作っている後川浄水場や、県水を送る今田加圧所では、古くなった機器の更新を行います。また、波賀野、乗竹、打坂、小坂、倉本の各地区では耐用年数を経過し老朽化している水道管を新しくする工事をを行います。人口減少の傾向に伴い水道事業の経営はますます厳しくなると予想されますが、いつでも安全な水をお届けできるように、引き続き健全かつ効率的な経営に努めていきます。

収益的収支 (水道施設の維持管理等を行うための収支)

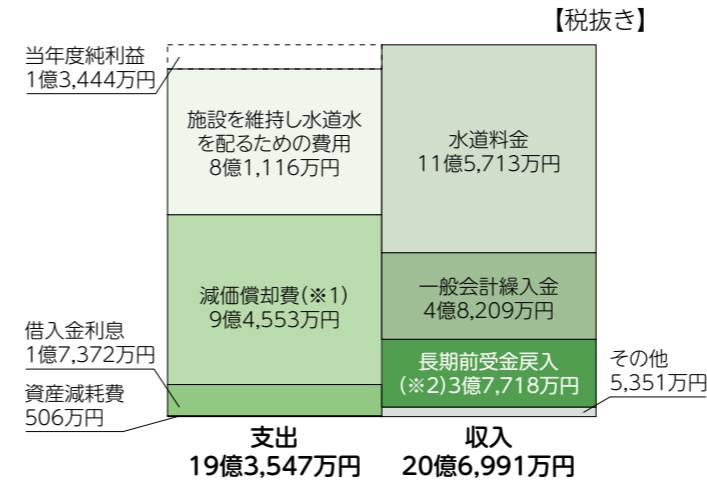


資本的収支 (新たな水道施設の整備や既存施設の更新のための収支)

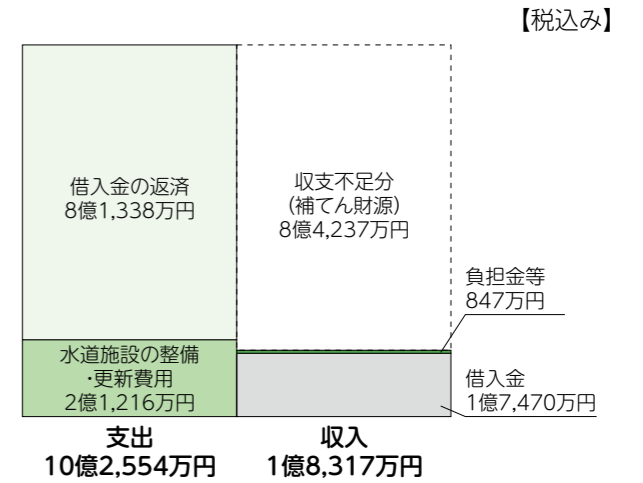


下水道事業

快適な生活環境を維持していくため、本年度は、下水道施設を長く安定して使うための更新工事(長寿命化事業)やコスト削減のための統廃合事業を進めていきます。長寿命化事業では、篠山環境衛生センターの機器や篠山処理区の劣化した管路、西部処理区のマンホールポンプ場設備などの更新工事を行います。統廃合事業では、公共下水道事業計画の変更策を定めます。下水道事業の経営は厳しい状態にありますが、安定した下水道事業を運営していくために計画的に工事を進めていきます。

収益的収支 (下水道施設の維持管理等を行うための収支)

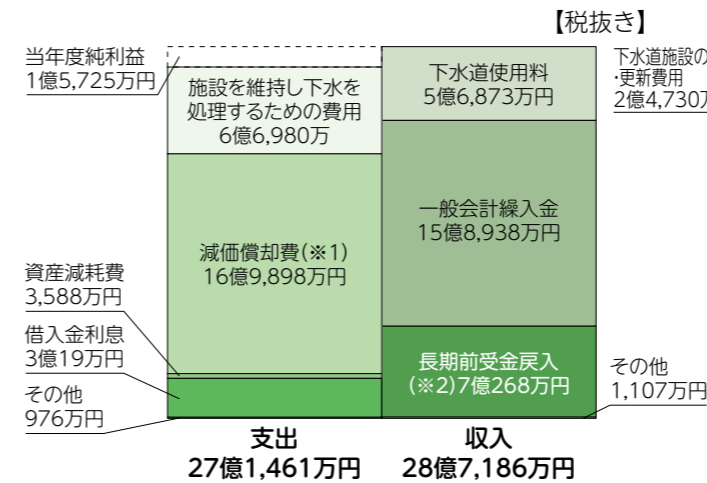

資本的収支 (下水道施設の整備や既存施設の更新のための収支)

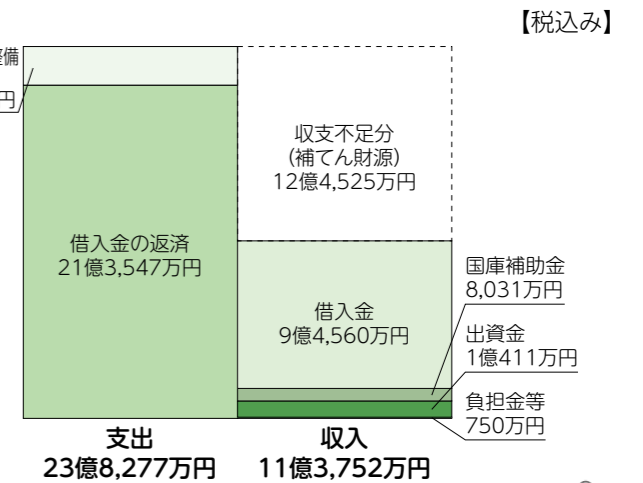

※1 減価償却費…建設した施設が古くなり価値が減少する分を費用化したもの。
※2 長期前受金戻入…施設等を建設する際に財源とした補助金等を長期前受金に計上し、減価償却費に対応して収益化するもの。
(長期前受金戻入も減価償却費も実際の資金の増減はありません)

