

# たんば ささやまの水道・下水道

すいどう げすいどう



## たんばささやまの水道・下水道

令和3年  
7月21日発行

【発行・編集】丹波篠山市上下水道部  
〒669-1239 兵庫県丹波篠山市北新町41番地

FAX TEL

079・552・5094  
079・552・5097

### 下水道の上手な使い方

快適な生活環境をつくるには、施設の維持管理がとても重要です。下水道管が詰まると排水口や汚水マス、マンホールから汚水があふれだし、周辺環境が不衛生になります。下水道の使用にあたり、みなさんのご協力をよろしくお願いします。

#### 台所

○食用廃油(天ぷら油、サラダ油)は新聞紙や布きれなどにしみ込ませるか、凝固剤で固めて燃えるごみに出すようにして、下水道には流さないでください。量が大きい場合は市の拠点回収をご利用ください。



#### トイレ

○調理くずや食べ残しなどの生ごみは燃えるごみに出してください。可能であれば肥料として活用ください。

#### 洗濯・洗面所

○洗濯はリンを含まない洗剤や石鹸を使ってください。洗剤は使用量を守ってください。

○排水口から髪の毛やヘアピン、キャップ類、紙切れなどが流入しないようこ



#### その他

○農薬などの薬品は流せません。下水処理に欠かすことのできない微生物に有害であり、処理能力の低下や停止を招きます。

### 停電時のお願い

電気でも動く機械

汚水は下水道管を流れ、下水処理場に集められていきます。多くは勾配を利用して自然に流れていきますが、勾配が足りなかつたり、逆の勾配がついているところにはマンホールポンプと呼ばれる汚水を送り出すポンプが設置されており、停電するとポンプが動かなくなります。

停電時に多くの汚水が流れるとマンホールポンプのところから汚水が先へ流れず、地表等に汚水があふれることがあります。長時間停電が続くときは、下水の利用(トイレ・台所等)を控えていただきますようお願いいたします。

※特に浴槽の水は流さないでください。



### 合併処理浄化槽設置整備事業補助金について

公共下水道や農業集落排水が整備されず、集合的に下水を処理できない地域を合併処理浄化槽の個別区域とし、設置者(個人)に対して補助金を交付しています。詳しくは下水道課までお問い合わせください。

宅内の下水道管や設備の工事、修繕については丹波篠山市が指定する工事店までご相談ください。一覧は丹波篠山市のホームページで確認できます。

トップページ→暮らし・手続き→下水道→下水道課→市民の方  
向け情報→水回りの  
下水道工事について

#### 下水道・合併処理浄化槽に関するお問い合わせ

下水道課  
552-5062



近年、豪雨や地震などの災害が日本各地で多発して、水道や電気などのライフラインが停止し、日常生活に大きな影響を及ぼす事態が起こっています。

丹波篠山市では、これらの非常時において断水が発生したとき、従来の給水車では病院や避難所となる学校の受水槽への給水ができなかったため、令和2年度に新たに給水車を購入しました。最大2700リットルの水道水を積載し、ポンプで加圧し送水することで、より高所への給水が可能になりました。

また、10年間保存の災害用備蓄水を製作したり、今田地区と加東市との間で相互に給水できる水道管を繋いだりするなど、緊急時にも水道水の供給を安定して行えるよう努めています。

料金のお支払い・各種手続きは料金コーナーで ☎552-1701

株式会社ファノバ営業所に事業委託しています



# 令和3年度の予算をお知らせします


## 下水道事業

快適な生活環境を持続していくため、本年度は下水道施設を長く安定して使うための工事（長寿命化事業）やコスト削減のための統廃合事業を進めていきます。

長寿命化事業では、2カ年計画で篠山環境衛生センターの機器を更新します。統廃合事業では西紀中処理区を西紀中央処理区に、味間北処理区を丹南処理区に統合するための工事を進めていきます。下水道施設を更新するための費用や借入金の返済が大きな負担となっており、下水道事業の経営は厳しい状態にあります。安定した下水道事業を運営していくために計画的に工事を進めていきます。


### 収益的収支

(下水道施設の維持管理等を行うための収支のこと)  
(税抜)

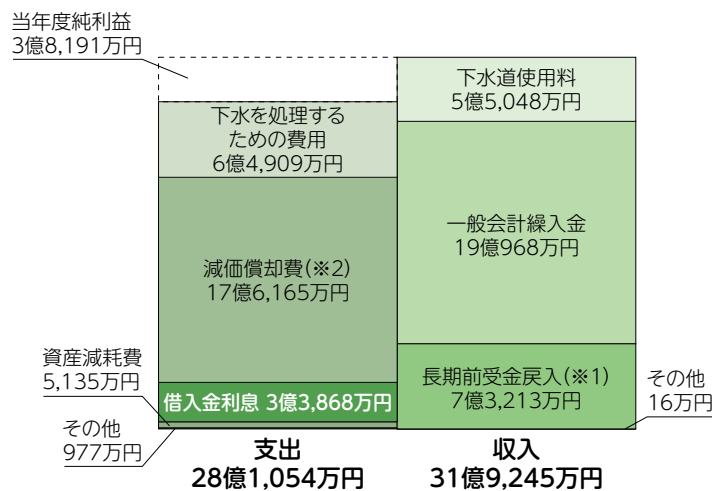

### 資本的収支

(新たな下水道施設の整備や既存施設の更新のための収支のこと) (税込)

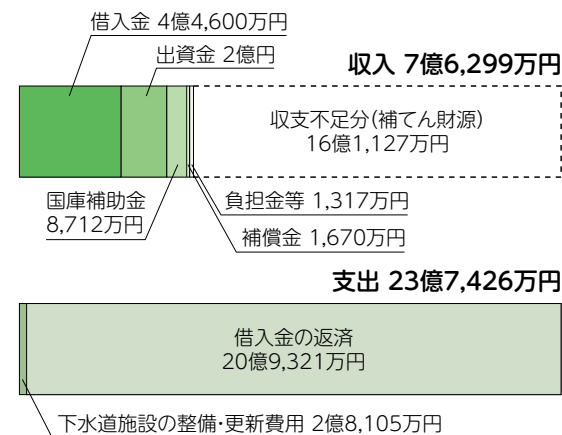

※1 長期前受金戻入…施設等を建設する際に取得した補助金等を長期前受金に計上し、施設等の減価償却費に対応して収益化するもの。  
 ※2 減価償却費…建設した施設が古くなり価値が減少する分を費用化したもの。(長期前受金戻入も減価償却費も実際の資金の増減はありません)

## 油断禁物！マスク熱中症

マスクの着用により体内に熱がこもりやすくなることがあります。


また、口内が常に湿っている状態となり、水分が足りていると体が勘違いして脱水症状を起こし熱中症につながることも。

- ①こまめな水分補給(ナトリウムも少々)
- ②体調が悪いときは無理をしない
- ③帽子や日傘で直射日光を避ける

上記3つのことに気を付けて、熱中症を予防しましょう！

## 水道水でぷるぷる水信玄餅

話題のスイーツ

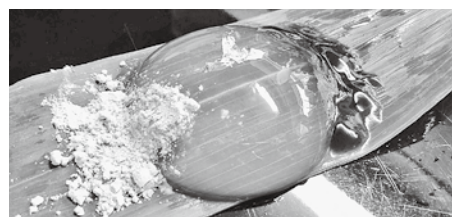


賞味期限 30分!

材料 (6個分) 水道水 250g 砂糖 20g  
アガー 8g 黒みつ・きなこ お好みで

作り方 ①鍋に水道水と砂糖を入れて沸騰させます。  
②アガーを入れて煮溶かしたら好きな型へ流し込み、冷蔵庫で1時間固めます。

ほんとに水道水?! 冷たくっておいしいよ!



## 水道事業


安心・安全な水道水を安定してお届けするための更新工事を主に行います。

水道水を作っている西新町浄水場や作った水を貯めている油井・宇土配水池では、古くなった機器の更新を行います。また、住山や味間南、西阪本、高屋、倉本の各地区では耐用年数を経過し老朽化している水道管を新しくする工事を行います。

人口減少の傾向に伴い水道事業の経営はますます厳しくなると予測されますが、いつでも安全な水をお届けできるよう、引き続き健全かつ効率的な経営に努めていきます。


### 収益的収支

(水道施設の維持管理等を行うための収支のこと)  
(税抜)

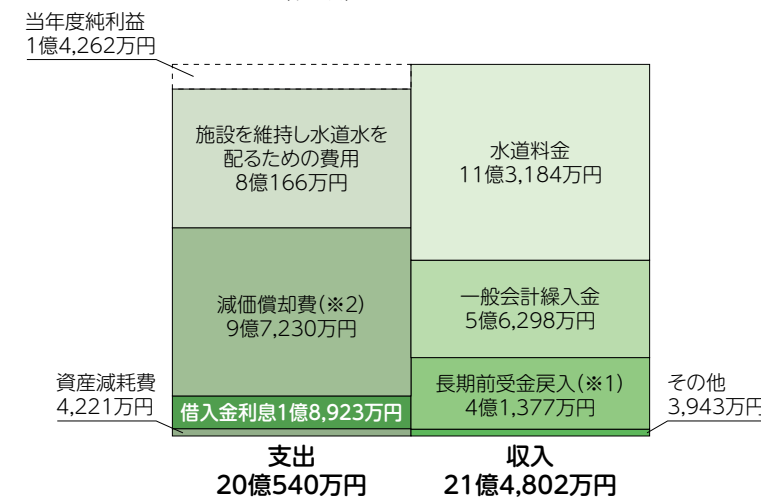

### 資本的収支

(新たな水道施設の整備や既存施設の更新のための収支のこと) (税込)

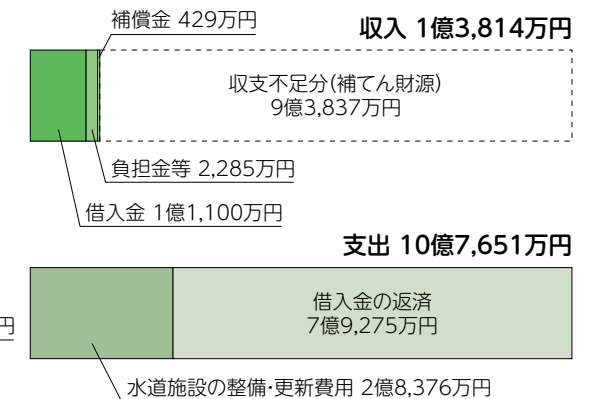

※1 長期前受金戻入…施設等を建設する際に取得した補助金等を長期前受金に計上し、施設等の減価償却費に対応して収益化するもの。  
 ※2 減価償却費…建設した施設が古くなり価値が減少する分を費用化したもの。(長期前受金戻入も減価償却費も実際の資金の増減はありません)

## 料金コーナーからのお願い

### ①水道の使用開始・中止について

水道の使用開始・中止の申し込みは、使用を開始または中止する日の2～3営業日前までに上下水道部料金コーナー(☎552-1701)でお手続きしてください。

### ②2カ月に1度水道メーターの検針を行っています

検針がスムーズに行えるよう、メーターボックスのまわりの整理をお願いします。

## 水道水の備蓄水製作

福住浄水場で浄水した水道水と、10年保存が可能なアルミ製ボトルを使用しました。丹波篠山市は加古川・武庫川・由良川の3つの河川の源流域なので、その清らかな水をイメージし、パッケージのデザインに第3回ささやま景観写真コンクールの入賞作品「川遊び」を採用しました。

今後は、災害時の使用をはじめ、防災訓練での啓発活動や水道水の啓発などで使用し、防災意識の醸成と水道水のPRに活用します(販売はありません)。

各家庭でも、災害に備えて1人あたり3ℓを目安に保存水などを常備し、賞味期限を守って更新するようお願いします。

