

ささやまの水道



平成29年(2017年)
1月

編集発行：篠山市上下水道部
〒669-2397 兵庫県篠山市北新町41
TEL.552-5094(直通)
FAX.552-5097
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/



11月2日に西新町浄水場、兵庫医科大学ささやま医療センターおよび篠山中学校で県内32水道事業体73人が参加し、応急給水訓練を実施しました。
兵庫県をはじめ、県内43水道事業体では平成10年に「兵庫県水道災害相互応援協定」を締結し、災害時にいち早く復旧や応援給水が行えるよう、毎年開催地を変えて訓練を行っています。

料金コーナー

受付時間

本庁舎2階

平日 8:30～17:15

ささっとフロア(本庁舎1階)

毎週火曜日 17:15～19:00

毎月最終日曜日 8:30～12:00

電話番号 552-1701

運営 株式会社タカダ篠山営業所

※料金コーナーの運営は民間へ委託しています。

下水道の排水設備

下水道施設は、多くのお金をかけて造ったみなさんの財産です。快適な生活環境をつくるには、施設の維持管理がとても重要です。また、管が詰まると排水口や汚水マス、マンホールから汚水があふれだす事態となり、周辺環境が不衛生となります。みなさんのご協力をよろしくお願いします。

下水道・合併処理浄化槽に関する 問い合わせ

下水道課 ☎552-5062

◆異物混入などにより下水道管が詰まり、調査・修繕を実施した状況は下記のとおりです。

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
調査・修繕(回)	4	8	7	15	7
金額(円)	242,550	503,580	577,500	1,453,788	830,520

平成27年度の水洗化率は93.6%でした。篠山市の水環境を守るため、下水道への接続や合併浄化槽の設置を進めましょう！



○ご家庭で

台所

- 食用廃油(天ぷら油、サラダ油)は新聞紙や布ぎれなどにしみ込ませるか、凝固剤で固めて燃えるごみとして出してください。量の多い場合は市の拠点回収(第2水曜日)をご利用ください。 ※植物油のみ
- 調理くずや食べ残しなどの生ごみは燃えるごみとして出してください。可能であれば肥料として活用ください。

その他

- 農薬などの薬品は流せません
下水処理に欠かすことができない微生物に有害であり、処理能力の低下や停止を招きます。

トイレ

○し尿以外は流せません。

新聞紙、タバコ、紙オムツ、タオル、ガム、ナイロン、ビニール、避妊具、生理用品などの異物は流せません。

○必ず水に溶けるトイレットペーパーを使用してください。

ティッシュペーパーは流せません。

洗濯・洗面所

○洗濯はリンを含まない洗剤や石鹸を使ってください。洗剤などは使用量を守ってください。

○排水口から髪の毛やヘアピン、キャップ類、紙切れなどが流入しないようにしてください。



○事業所など

- 1 飲食店などの皆さまへは、グリーストラップ(グリース阻集器)の設置および適正管理についてお願いしています。飲食店や食堂、食品加工製造工場などの厨房の排水中には多量の油脂分が含まれています。これらの油脂分を阻集することなく排水すると、排水管を詰まらせたり下水処理場の処理能力を低下させ、河川などの水質汚濁に影響を与えます。これらを防止するため、グリーストラップの設置をお願いしています。
- 2 グリーストラップ(グリース阻集器)は定期的な清掃が必要です。
- 3 グリーストラップだけでなく、その他の阻集器が必要な施設があります。
オイル阻集器…ガソリンスタンド、洗車場など ヘア阻集器…理髪店、美容院、公衆浴場など
サンド阻集器…土砂、セメント プラスタ阻集器…石膏、歯科医院、外科医院など

宅内の下水道管や設備の工事、修繕については篠山市指定工事店までご相談ください。

一覧は篠山市のホームページで確認できます。 [トップページ→市役所組織→上下水道部→水回り工事について](http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/water/post-3.html)

<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/pc/group/water/post-3.html>

○篠山市の水道あれこれ

項 目	平成27年度	平成26年度	前年度比較増減
給水人口 (人)	42,768	43,248	△ 480
給水戸数 (戸)	18,382	18,262	120
年間配水量 (m ³)	4,897,837	4,947,192	△ 49,355
1日平均配水量 (m ³)	13,382	13,554	△ 172
年間有収水量 (m ³)	4,204,902	4,223,408	△ 18,506
有収率 (%)	85.9%	85.4%	0.5%

給水状況については、メータ設置件数の増加はみられるものの、給水人口の減少などの要因から水量の減少となりました。また、年間配水量に対する年間有収水量の対比である有収率は前年度に比べ0.5%の増となりました。

○前年度との比較(収益的収支)

項 目	平成27年度	平成26年度	前年度比較増減
給水収益	11億8,506万円	11億9,528万円	△1,022万円
一般会計繰入金	4億9,021万円	4億9,781万円	△760万円
長期前受金戻入	4億2,830万円	4億3,174万円	△344万円
その他	4,842万円	8,549万円	△3,707万円
水道事業収益	21億5,199万円	22億1,032万円	△5,833万円
施設を維持し水を配るための費用	4億 10万円	6億 389万円	△2億 379万円
受水費(県営水道)	3億5,553万円	3億5,488万円	65万円
借入金の利息	2億7,653万円	2億9,064万円	△1,411万円
減価償却費	10億1,281万円	10億3,518万円	△2,237万円
水道事業費用	20億4,497万円	22億8,459万円	△2億3,962万円
収支差引	1億 702万円	△7,427万円	1億8,129万円

収益的収支は人口減の影響などにより有収水量が減少したことから給水収益が1,022万円減となりました。費用については動力費や負担金、修繕費が減少したことから2億3,962万円の減少となり、1億702万円の純利益となりました。

○前年度との比較(資本的収支)

項 目	平成27年度	平成26年度	前年度比較増減
企業債	1億7,830万円	5,050万円	1億2,780万円
補助金	2,783万円	0	2,783万円
その他	2,877万円	1,452万円	1,425万円
資本的収入	2億3,490万円	6,502万円	1億6,988万円
水道施設工事の費用	3億1,154万円	1億1,668万円	1億9,486万円
企業債元金の返済	6億9,752万円	6億7,921万円	1,831万円
資本的支出	10億 906万円	7億9,589万円	2億1,317万円
収支差引	△7億7,416万円	△7億3,087万円	△4,329万円


安全でおいしい水をお届けするために浄水場の設備更新、配水管の更新工事などをすすめました。実施した主な事業は以下のとおりです。
 大山地区への送水管新設工事
 大芋浄水場ろ過設備更新工事
 老朽管の布設替工事

平成27年度の決算概要

平成27年度の篠山市水道事業会計の決算状況を取りまとめました。お客様からいただいた水道料金などのように使われ、また、水道事業がどのような経営状況にあるかをお知らせします。


1. 県水を最大限に活用するため、大山水源および大山浄水場を廃止し、大山加圧所として、大山地区を県水油井配水池系統に組み入れる統合整備事業に着手しました。一部工事を繰越して実施したため、平成28年9月12日に県水への切替となりました。
2. 栗柄ダムについては、ダム水早期活用に向けて、栗柄浄水場のろ過設備増設にかかる地質調査および詳細設計業務を行いました。安定した水道水の供給に取り組むため、浄水設備の増設改造工事の推進に努めます。
3. 建設改良事業については、配水管更新事業で2カ所、および水道管支障移転工事1カ所、延長にして331.4mの布設替工事を完了しました。また、設備整備事業では、八上加圧所施設制御盤更新、みどり台ポンプ室加圧ポンプ操作盤更新などの事業を行ったほか、消火栓新設事業により高屋内と新荘地内で地下式消火栓の新設工事を行いました。
4. 財政状況については、収益的収支で約1億700万円の純利益となりました。主な原因は、料金収入が人口減に伴い減少したものの、高料金対策などの一般会計からの繰入金による営業外収益と修繕費や企業債利息など各費用の減少によるものです。有収率は85.9%で、夜間配水量の監視および漏水個所への速やかな対応等に継続して取り組んだ結果、昨年度から0.5%改善しました。

資本的収支 (税込み)

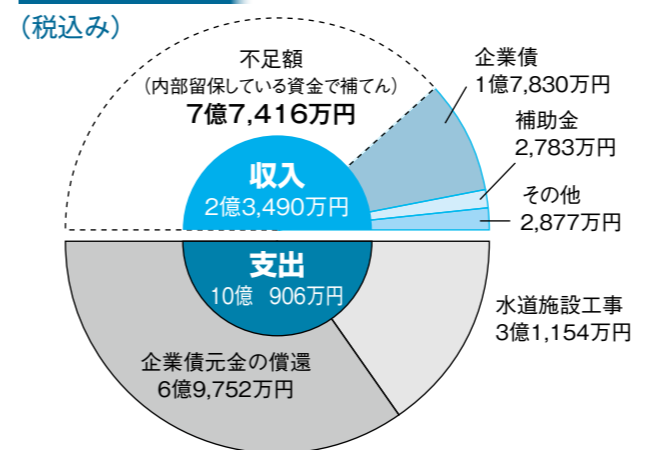

資本的収支 古くなった施設や水道管などの施設を更新するための費用と、その更新を目的とした企業債や補助金などの収支をまとめたもの

収益的収支 (税抜き)

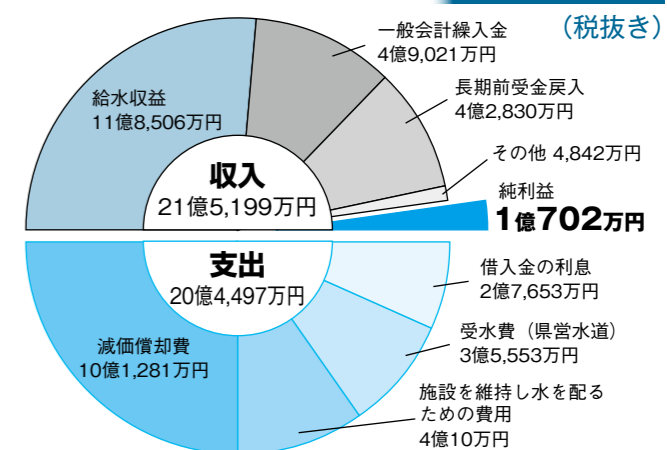

収益的収支 水道水を作るための電気代・薬品費や設備の維持費、人件費などの支出と、水道料金収入を主とした収支をまとめたもの

水道管の凍結にご注意ください

毎年、冬場には水道管の凍結によるトラブルが発生しています。凍結すると水が出なくなったり、水道管が破裂することがあります。早めに水道管の冬支度をしましょう。

凍結を防ぐには?

- 露出している水道管やメーターに保温材やタオルを巻く
- 寝る前に、末端の蛇口から少し水を出しておく
- 長期間の外出前には止水栓を閉めて水抜きをする

凍結してしまったら?

- 蛇口のハンドルは無理に回さず、露出している部分にタオルなどを巻き付け、「ぬるま湯」をかける
 - ぬるま湯をかけても解凍できない場合で、お急ぎのときは篠山市指定給水工事店へご連絡ください。熱湯をかけると、水道管が破裂する危険性があります
- ※凍結した状態で外出する場合は止水栓を閉める。氷が溶けたときに破裂箇所から漏水することがあります。

◆◆◆各種お手続きのご案内◆◆◆ 受付窓口：料金コーナー、各支所住民担当窓口

◆水道の使用を開始するとき◆
 使用場所ごとに使用開始の手続きが必要になります。手続きをしていないのに水が出る場合は前使用者の手続き漏れの場合がありますのでご連絡ください。

◆水道の使用を終了するとき◆
 手続きを忘れると、使用してなくても基本料金がかかり続けてしまいます。

◆使用者・所有者が変更となる時◆
 変更手続きには新旧双方のはんこが必要です。

◆使用者の人数が変わったとき(下水道)◆
 下水道をご利用で地下水などの自家水を使用されている世帯の場合、使用人数で料金が異なりますので、世帯人数に変更がある場合は届出が必要です。